



Speisung ab Muffennetz

Aussenzählerkasten gem. WV 7.1 - 7.10

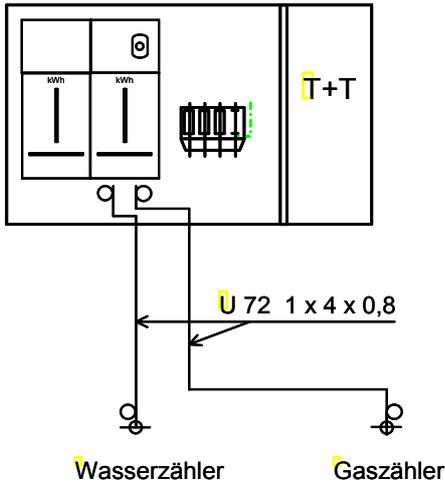


Speisung ab Verteilkabine

Schaltgerätekombination im Haus

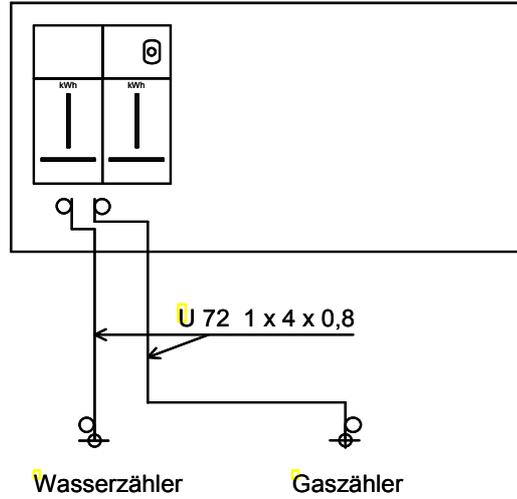

230 / 400 V

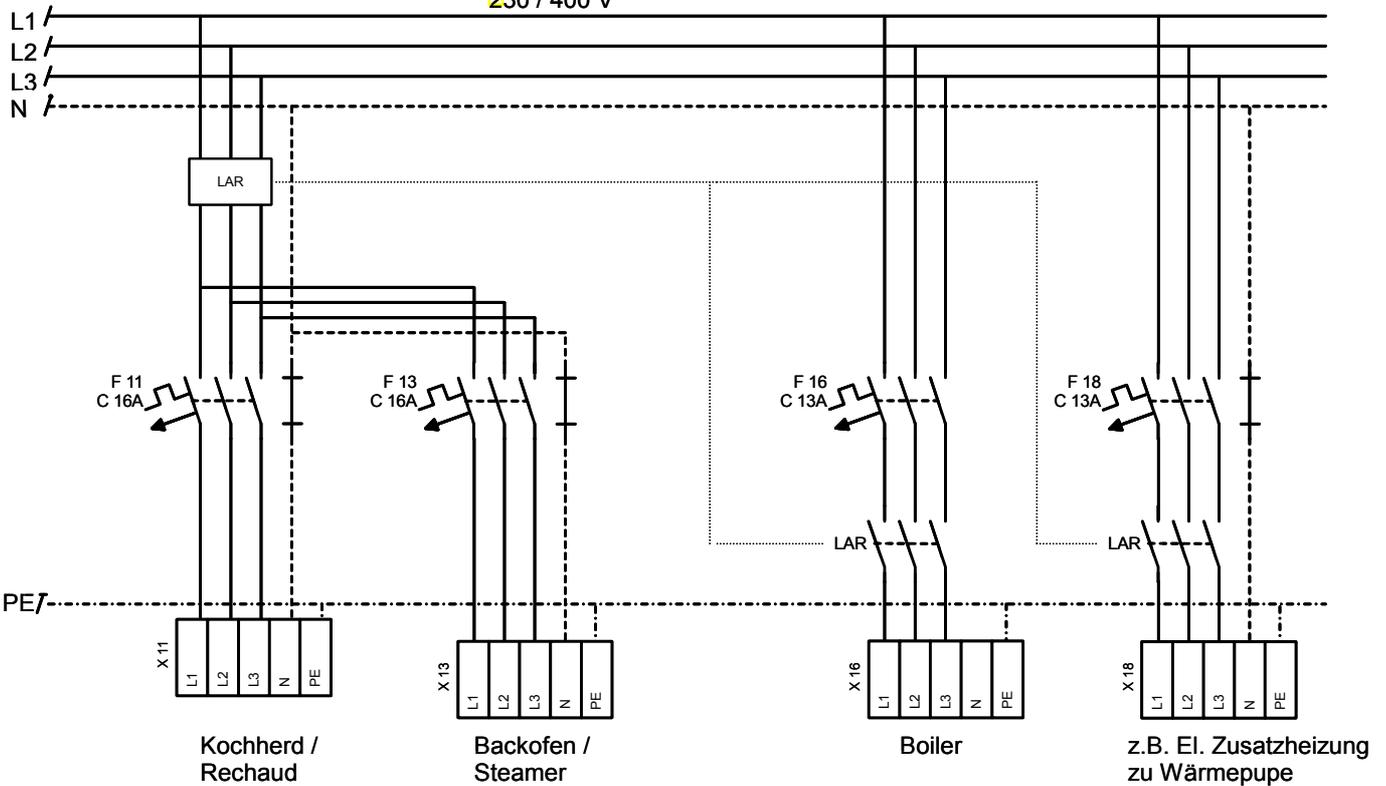

LAR = 3 Lastabwurf-Relais
 z.B.
 Hager ED 183 543 942 000
 AWAG IK8839 543 020 000
 Eltako AR12DX 534 220 100
 Comat 1U 543 921 100
 Öffner - Kontakte in Serie
 Einstellung auf ca. 6 A
 Nur Geräte und Verbraucher sperren, die selbst wieder starten.
 Nicht geeignet für neuere Waschmaschinen!

Empfehlung (nicht zwingend erforderlich):

Das EW Elektra Auenhofen hat keine Rundsteuerung und keine Fernschaltungen. Deshalb ist eine "persönliche" Lastbegrenzung empfohlen.

Sämtliche Zähler sind mit Arbeits- und Leistungsmessung ausgerüstet, d.h. Maximumzähler und werden auch als solche ausgelesen.

Ab registrierter Belastung von > 10 kW wird der Kunde in den Leistungstarif (B) umgeteilt.